


第7表・第8表

供給計画図・主要導管図

フジオックス株式会社
 越谷市 フジオックス供給区域
 住所： 越谷市下間久里

- 凡例
- 供給区域
 - 整圧器 (ガバナー)
 - 東彩ガス中圧導管 (0.099MPa)
 - 低圧導管 (2kPa)

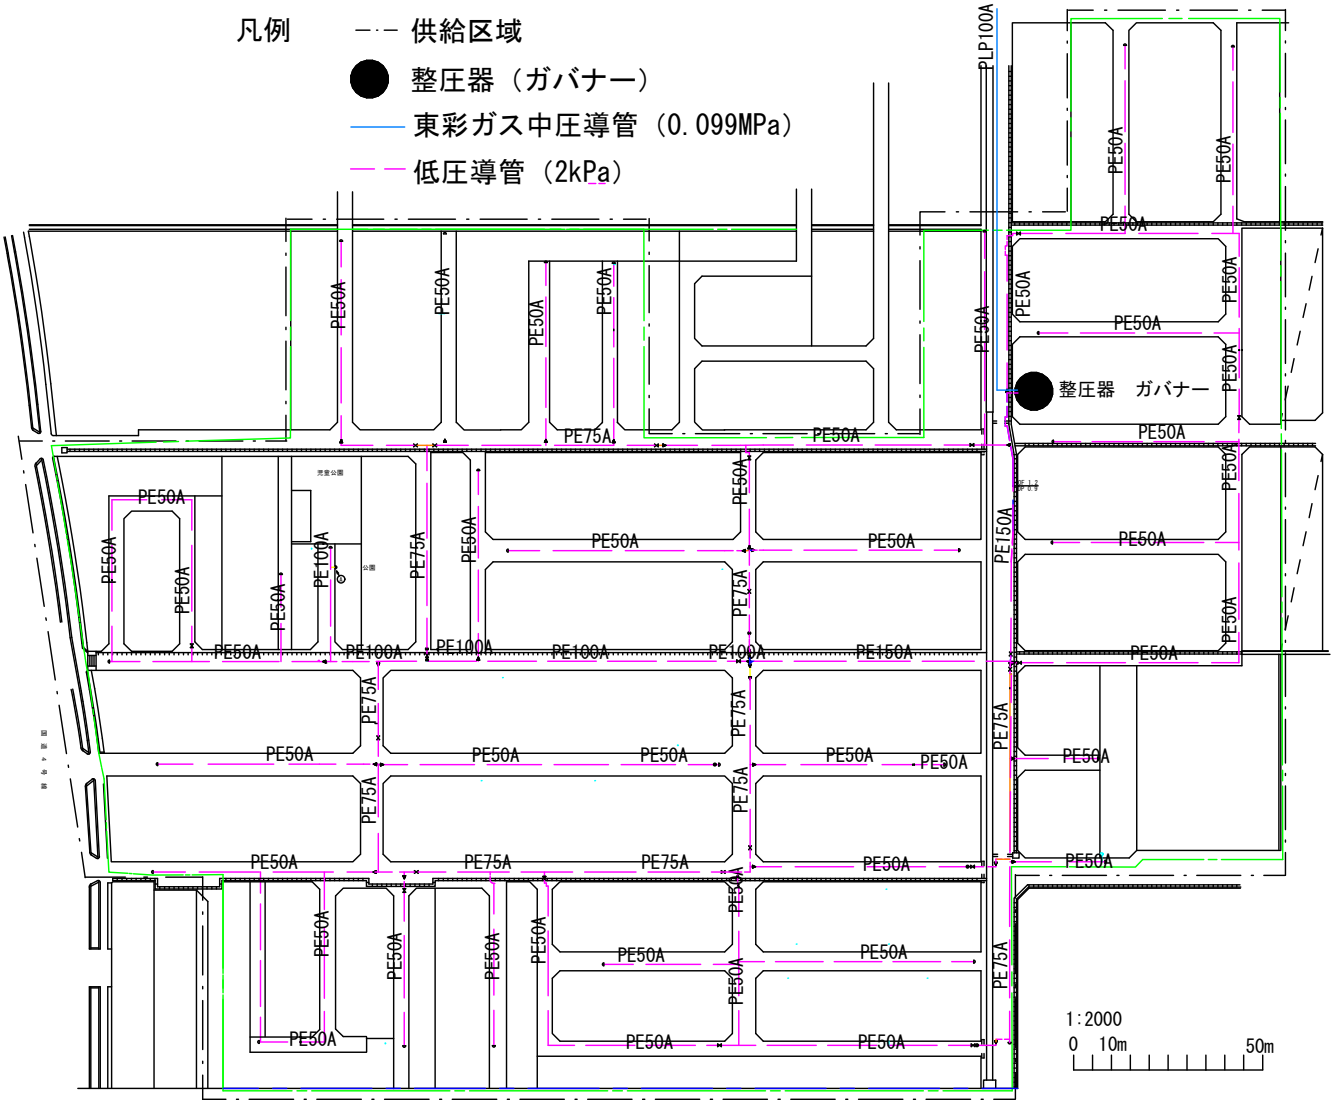

1:2000
 0 10m 50m